

水だより



平成26年11月1日発行

発行 長岡京市上下水道部
長岡京市開田一丁目1番1号

給水人口 80,224人
(平成26年10月1日現在)

給水量 4,803,677m³
(平成26年4月～平成26年9月)

下水道普及率 99.6%
(平成26年10月1日現在)



【写真】9月23日家族みんなで交通安全デー“2014”にて

「水に関する」アンケート実施中 お聞かせください！ あなたの声

去る、9月23日に開催された「家族みんなで交通安全デー“2014”」で、給水車の展示等とともに水に関する意識調査を実施しました。この調査は、飲用水や雨水タンクなど、水の利用状況に関する意識等を把握するために行ったものです。当日のアンケートを今号においても実施しています。

今後の事業運営に反映させるため、みなさまのご協力をお願いします。詳しくは3～4頁をご覧ください。

～主な内容～

- 長岡京市上下水道事業審議会
- 水道事業会計決算
- 水に関する意識調査
- 公共下水道事業特別会計決算
- おしえて水都ちゃん

上下水道事業審議会から 答申書が提出されました



平成26年10月8日に上下水道事業審議会から「上下水道料金のあり方」について答申書が提出されました。答申では、将来にわたって安全・安心・安定的に事業を維持して

いくためには使用者の適正な費用負担により財政基盤を強化していく必要があります。そのため課題とその見直しの方向性が示されました。

この審議会は、平成25年11月に上下水道事業の効率的な運営を図るために設置され、市長の諮問に応じ「水道料金と下水道使用料の今後のあり方について」審議されてきました。今回の答申は、8回（水道施設等見学会を除く）に及ぶ会議で慎重に審議を重ね、まとめられたものです。

※これまでの経過は市のホームページをご覧ください。

市ホームページ→市政情報→審議会・協議会→
上下水道事業審議会→上下水道事業審議会会議録

平成25年度 決算 水道事業会計


水道事業の経営は独立採算制で、事業に必要な費用は水道料金の収入でまかっています。

平成25年度の収入は、有収水量が増加したことにより、21億6,038万円となりました。支出は、資産減耗費、受託工事費などが増加し、21億2,754万円となりました。これらの結果、収支は3,284万円の純利益となり、未処分利益剰余金（※）として翌年度に繰り越しました。詳しくは、市ホームページに掲載しています。

（※未処分利益剰余金とは、使い道を決めないまま、次の年度に繰り越すお金のことです。）


収益的収支〔税抜き〕

水道水をみなさんへお届けするための費用と財源

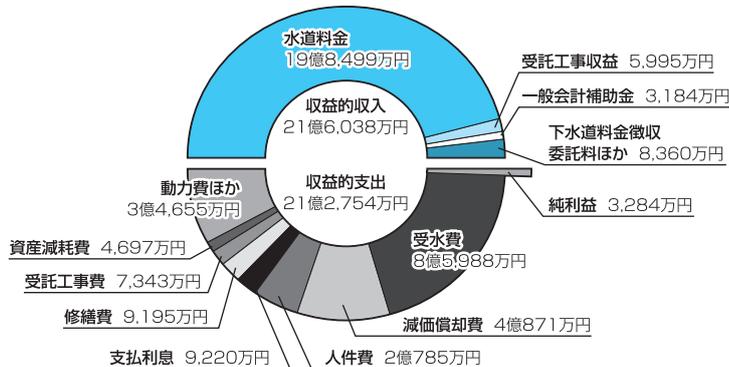

資本的収支〔税込み〕

水道施設を整備するための費用と財源

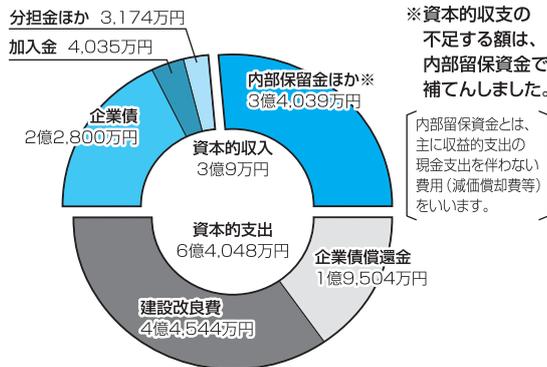

原水及び浄水水質検査結果 (抜粋) 採水日 平成26年6月11日

検査項目	混合原水	浄水
	東第2浄水場	東第2浄水場
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (基準値: 0.04mg/L以下)	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
トリクロロエチレン (基準値: 0.01mg/L以下)	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満

注1 混合原水とは、複数の井戸から汲み上げて浄水場に集めてきた水で、水質基準値に規定はありませんが、水質内容の比較のため表示しています。
注2 測定値における「～未満」表示は、検査結果数値が、水質基準値の1/10未満の場合です。

「安全で良質な水」をみなさんにお届けするため、水質検査項目と検査頻度などを水質検査計画で定め、各給水区域のご家庭の蛇口（給水栓）や浄水場・取水井戸で水質検査を行っています。これに加えて、市内5カ所に自動水質監視装置を設置し、24時間連続して測定を行い、水質監視の強化に努めています。また、水質検査計画の内容や検査結果については、ホームページで公表しています。

水質管理体制について

みなさまの「声」をお聞かせください

上下水道部では、市民のみなさんの水道使用状況やニーズなどを把握するため、調査を行っています。前回の調査から10年が経過し、水利用状況も変化しています。今後の事業運営に反映させるために、ご協力をお願いします。

問1 「水だより」をどの程度読んでいますか。

- ① 全部の記事を読む
- ② 必要・関心のある記事だけ読む
- ③ 見出しや写真を見る程度
- ④ ほとんど読まない
- ⑤ まったく読まない

問2 「水だより」で知りたいと思う情報は何ですか。(複数回答可)

- ① 水道水の水質
- ② 料金のしくみ
- ③ 水道事業の経営状況
- ④ 上・下水道工事の概要
- ⑤ 災害対策への取り組み
- ⑥ 雨水タンク
- ⑦ 開栓など窓口での手続き
- ⑧ 上・下水道事業の今後の計画
- ⑨ その他(具体的に:)

問3 普段、ご自宅で、主に「飲み水」にされているものは次のうちどれですか。1つお選びください。

- ① 水道水
- ② 市販のペットボトル水(宅配の水を含む)
- ③ 家庭用浄水器を使用した水道水
- ④ その他(具体的に:)

問4 ご自宅で使用されている節水機器は次のうちどれですか。(複数回答可)


- ① 節水型トイレ
- ② 節水型自動洗濯機
- ③ 全自動食器洗い機
- ④ 雨水タンク
- ⑤ その他(具体的に:)

続きは裏面へ

キリトリ線

水に関する意識調査にご協力をお願いします

左のハガキを切り取り、12月31日(水)までに郵便ポストに投函ください。切手は不要です。



料金受取人払郵便

向日町局 承 認

55

差出有効期間
平成26年12月
31日まで有効
(切手不要)

郵便はがき

6 1 7 8 7 0 1

長岡京市開田一丁目1番1号

長岡京市役所

上下水道部 総務課 行



問5

雨水タンクの助成制度を知っていますか。

- ①利用したことがある
- ②知っている
- ③知らない

問6

大地震などの災害に備え、市内小中学校などに「災害用マンホールトイレ」を整備していることを知っていますか。

- ①知っている
- ②知らない

問7

ご自宅で、日頃から大地震などに備えて、「飲料水」を確保していますか。

- ①確保している
- ②確保していない

問8

問7で「②確保していない」と回答された方にお伺いします。飲料水を確保していない理由は何ですか。次の中から最も近い理由を1つお選びください。

- ①あまり心配していないから
- ②必要性を理解しているが準備する時間がないから
- ③必要性は理解しているが確保する場所がないから
- ④行政が配ってくれると思うから
- ⑤近隣住民の協力・援助を得られると思うから
- ⑥その他(具体的に：)

問9

今後の長岡京市の水道に期待することは何ですか。3つお選びください。

- ①地震や災害に強い水道にしてほしい
- ②環境に配慮した取り組みをしてほしい
- ③経営の効率化に取り組んでほしい
- ④安全でおいしい水を供給してほしい
- ⑤安定した給水をしてほしい
- ⑥水道料金を安くしてほしい
- ⑦水道についての情報提供を充実してほしい
- ⑧その他(具体的に：)

問10

回答いただいた方の年代をお選びください。○印をつけてください。

キリトリ線

回答の記入欄

該当する数字を記入してください。回答で「その他」を選ばれた場合は、()内に具体的に記入してください。

問1		問2						⑨その他(具体的に：)
問3			④その他(具体的に：)					
問4			⑤その他(具体的に：)					
問5		問6		問7				
問8			⑥その他(具体的に：)					
問9			⑧その他(具体的に：)					
問10	19歳以下	20代	30代	40代	50代	60代	70歳以上	

「水に関する意識調査」へのご協力をお願いします。



平成25年度

決算 公共下水道事業特別会計

歳入 29億9,629万円


29億9,451万円 歳出

平成23年度から着手した京都第二外環状道路事業に伴う下水道管の新設工事と、21年度より実施していた市内全小中学校への災害用マンホールトイレ設置事業を完了しました。老朽化施設対策としては、長寿命化実施計画を策定しました。今後は、計画に基づいて予防保全的に下水道管の更新事業を進めていきます。浸水対策としては、京都府の雨水貯留幹線事業に関連した計画検討などを行いました。

今後は、ハード整備だけでなく浸水想定箇所を記載した内水ハザードマップを作成・配布し、水害避難時の安全性向上に努めます。

●汚水使用料対象事業費の収支

総額 16億5,085万円

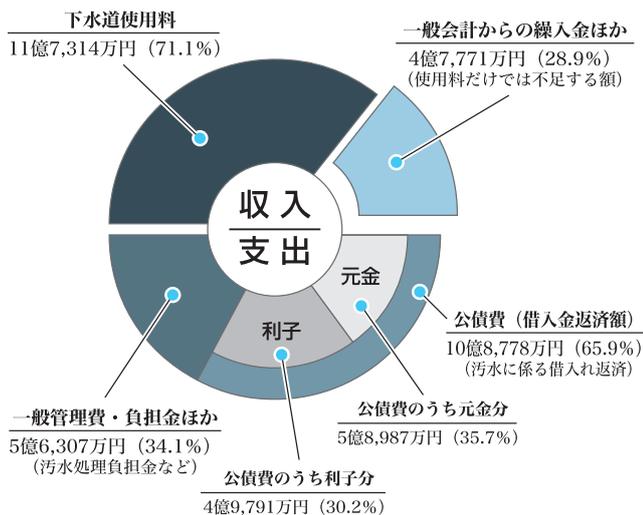

下水道事業には汚水と雨水の2つの事業があります。汚水事業は、使用料収入によって費用をまかなうこととなっていますが、使用料だけでは足りないため、一般会計から繰り入れています。



●業務指標 (抜粋)

区分	長岡京市の状況			京都南部9市平均
	23年度	24年度	25年度	25年度
水洗化率 (%)	97.8	98.6	98.8	94.6
使用料単価 (円 / m ³)	117	117	117	136
汚水処理原価 (円 / m ³)	166	168	165	157
使用料回収率 (%)	70.6	69.9	71.1	88.5
一般家庭使用料 (円)	1,811	1,811	1,811	2,296

●公債残高の推移

公債年度末残高		23年度末	24年度末	25年度末
公債残高		225億円	220億円	214億円
内訳	汚水分	162億円	155億円	146億円
	雨水分	24億円	23億円	22億円
	資本費 平準化債分	30億円	34億円	38億円
	その他	9億円	8億円	8億円

※資本費 平準化債は、元金を返済するための新たな借入のことです。

家計簿で見ると...

平成25年度の財政状況を、年収500万円の家庭に例えて、家計簿を作りました。支出のうち、ローンの返済が大きな割合を占めています。そのため、給料だけでは足りず、家族からの援助や新たなローンに頼っています。安定した生活には、給料である下水道使用料収入の増加が大きな課題です。



収入

家計の内容	決算額	予算科目など
給料	1,957,654円 (117,314万円)	下水道使用料収入
手当・臨時収入	77,596円 (4,650万円)	国庫交付金
家族からの援助 (パート・アルバイト代)	1,650,374円 (98,900万円)	一般会計繰入金
ローンなど	1,288,928円 (77,240万円)	市債
その他	25,448円 (1,525万円)	諸収入など
計	5,000,000円 (299,629万円)	

※表中の()内は、公共下水道事業特別会計の決算額です。

支出

家計の内容	決算額	予算科目など
食費・医療費ほか雑費	257,969円 (15,459万円)	一般管理費
通勤定期・スーツ代など	99,607円 (5,969万円)	徴収費
光熱水費・修繕費	827,790円 (49,606万円)	維持管理費など
家のリフォーム代	561,411円 (33,643万円)	建設費
ローンの返済など	3,250,253円 (194,774万円)	元金償還金 利息償還金 諸支出
計	4,997,030円 (299,451万円)	

「下水道の法適化」って何のこと?



市が行っているさまざまな事業のうち、水道と下水道(汚水)事業は、使用料で運営することとなっています。これらは「公営企業」といい、「地方公営企業法」で定義されています。

平成25年度の下水道決算(5頁参照)では、汚水事業の使用料対象経費約16億5千万円のうち、下水道使用料収入は約11億7千万円で、差額の約4億8千万円のほとんどを一般会計の税金で負担しています。

汚水事業は、普及率がほぼ100%となりました。今後は施設の維持管理を進めていくことから、企業

会計方式の導入などを含めた「地方公営企業法適用化」いわゆる「法適化」を進め、経営状況及び現有資産を明確にし、計画的で安定した経営を行う必要があります。現在は、平成29年度からの法適用に向けて、準備をすすめています。



問 総務課下水道係(☎955-9714)

年に1度は貯水槽の 清掃・点検を!

ビル・マンション・病院などで使用する「水」は、多くの場合、設置された貯水槽に一度水を貯めてから使用されています。水の衛生管理の為、貯水槽設置者は、安全な水が利用できるように、貯水槽の施錠や清掃、点検をお願いします。

入居している建物の水について気になることがある場合は、家主や管理会社にお問い合わせください。

問 お客様窓口課給水係(☎955-9728)



雨水タンク設置費用を助成中

～購入前に事前手続きが必要～

雨どいを通して雨水をため、庭木の水やりや打ち水などに使えます。

【助成対象】貯留タンク本体100リットル以上(本体と付属品)の購入費と設置工事費

【助成金額】対象経費(消費税込)の3分の2。上限は4万円。
※助成枠に達した場合はキャンセル待ちとなります。

★「環境フェア」でも受付します。

《日時》11月15日(土)午前9時30分から

《場所》中央公民館と市民ひろば

「水循環再生プラン」の展示もあります。

問 総務課下水道係(☎955-9714)



市指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事事業者を追加

給水装置や排水設備の新設、改造などをするときには、必ず本市指定の給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事事業者へお申し込みください。市指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事事業者の一覧は、市ホームページをご覧ください。

上水道	下水道	事業者名	住所	電話番号
○	○	勝田水道	亀岡市千代川町小林前田126番地	0771-20-2045

問 お客様窓口課 給水係(☎955-9728) 排水係(☎955-3145)

ご意見、
お問い合わせは
上下水道部総務課まで



電話 075-955-9538 ホームページ <http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/>
ファクス 075-951-2200 メールアドレス suidou@city.nagaokakyo.kyoto.jp