


平成
最後の

水たより

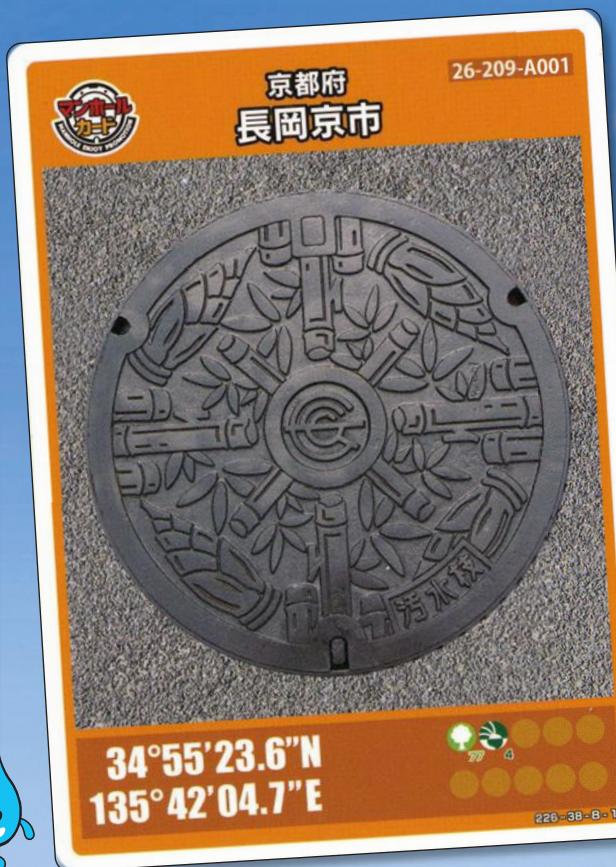

近年、全国各地の特色あふれるマンホール蓋が注目を集め、マンホールカードとなっています。また、マンホール蓋のユニークさや美しさにひかれて訪ね歩くファンも増えています。

本市でも、特産である「たけのこ」と「竹」をモチーフにしたマンホール蓋がカードになりました。カードの表面には、マンホール蓋の写真と位置情報、裏面にはデザインの由来を記載しています。

本市のマンホールカードは下記で配布しています。

■配布場所：下水道施設課 施設係（分庁舎2 ☎ 955-9723）

■配布時間：午前9時～午後5時

（土日祝日及び年末年始の閉庁日は除く。）

■配布方法：詳しくはホームページをご覧ください。

■注意事項：一人1枚まで（無くなり次第、終了）。



詳細情報はこちら

水都(MITO)ちゃん

第67号

平成31年3月15日発行

発行 長岡京市上下水道部
長岡京市開田一丁目1番1号


給水人口 81,288人
(平成31年2月1日現在)

給水量 7,778,087m³
(平成30年4月～平成31年1月)

下水道普及率 99.8%
(平成30年10月1日現在)

青空の下

今日も輝く
マンホール

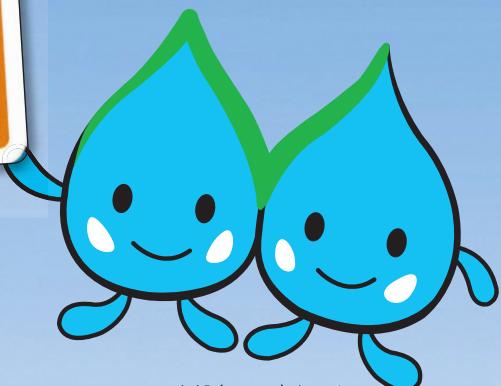

主な内容

- 正しく使おう下水道
～今日からあなたも下水道ソーター～
- 上下水道の修理などは市指定の工事業者へ
- 原水及び浄水水質検査結果(抜粋)
- その症状、漏水かも!?
- 教えて! 水都ちゃん
- 水道の使用開始や中止の手続き

正しく使おう下水道

～ 今日からあなたも下水道サポーター～

下水道は大切なライフラインです。近年、下水道施設への異物の流入が増え、下水管の詰まりや汚水中継ポンプの故障が増えています。昨年度は、汚水中継ポンプで34回もの故障が発生しました。

下水道に負担をかけずに使用するためには、一人ひとりがルールを守ることが大切です。下水道の正しい使い方で下水道施設を守りましょう。


問 下水道施設課 施設係【分庁舎2】(☎ 955-9723)

★正しい使い方で下水道施設に優しくしてね！

トイレ

トイレットペーパー以外の紙は流しちゃダメ。

トイレットペーパーは、水に流すと纖維がほどけてバラバラになりますが、ティッシュペーパー、紙おむつ、ウェットティッシュ、生理用品、不織布などは水でバラバラにならないため、詰まりの原因になります。もちろん、タバコやガムなどのごみも絶対に流さないでください。



洗面所・お風呂

流し口に髪の毛を取るネットなどを置いてね。

髪の毛などは、下水管のつなぎ目に引っ掛かったり、他のゴミと絡んだりして詰まりの原因になります。流し口に髪の毛などを取るネットなどを置いて、定期的に清掃しましょう。



台所

食用油や野菜くずなどを流しちゃダメ。

天ぷら油やサラダ油などの食用油は、下水道に流れると冷えて固まり、詰まりの原因になります。使用済みの天ぷら油などは、新聞紙やキッチンペーパーなどに染み込ませて燃えるごみと一緒に出してください。また、野菜くずも詰まりの原因となりますので流さないでください。



側溝

道路の側溝などをきれいにしてね。

廃油や枯れ葉などを道路の側溝などへ流さないでください。冷えて固まった油や枯れ葉で側溝が詰まると、大雨の際に雨水が道路にあふれる危険性があります。また、側溝や水路は川などにつながっており、水質悪化の原因にもなります。もちろん、側溝にゴミなども捨てないでください。




その他

流してはいけないものがたくさんあるよ。

石油、ガソリンなどの油類や薬品などの有害物質を下水道に流すと、下水道が詰まるだけでなく、爆発事故を起こす危険性があります。絶対に流さないでください。



これであなたも
下水道サポーターの
仲間入りだね！





その症状、漏水かも!?

漏水が起こると、大切な水を無駄にするばかりでなく、ご家庭の水道料金の負担も大きくなります。わずかな漏水でも、そのままにしておかないで、早目に修理しましょう。

こんなときは漏水かもしません

- 水をたくさん使用していないのに、検針時の使用水量が増えている。
- 水まわりで「シュー」という水の流れているような音が聞こえる。
- 水道管の埋まっている付近や水道メータボックスの周りがいつもぬれている。



漏水の点検方法

- ①家の蛇口を全部しめる。
- ②水道メータのパイロットマーク(下写真)が止まっているか、確認する。



! パイロットマークが少しでも回っていたらどこかで漏水しています。

※市指定の工事業者に修理を依頼して下さい。

※市指定の工事業者以外で漏水修理を行った場合、料金の減免ができないことがあります。

長岡市 漏水



問 お客様窓口(☎ 955-9540)

水道施設課 給水係【分庁舎2】
(☎ 955-9728)



上下水道の修理などは 市指定の工事業者へ

給水装置や排水設備の修理・新設・改造などをするときは、必ず市が指定する給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事業者へお申し込みください。

市指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事業者の一覧は、ホームページをご覧ください。



長岡市 指定業者



市指定給水装置工事事業者を追加しました

上水道	下水道	事業者名	住 所	電話番号
○	—	(株)ネクスト	京都市西京区 大原野北春日町 538番地	075-874-7911

問 【上水】水道施設課 給水係【分庁舎2】

(☎ 955-9728)

【下水】下水道施設課 施設係【分庁舎2】

(☎ 955-9723)



原水及び浄水水質検査結果(抜粋)

採水日 平成30年9月6日

検査項目	混合原水	浄水
	東第2浄水場	東第2浄水場
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランヌー1,2-ジクロロエチレン (基準値:0.04mg/L以下)	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満
トリクロロエチレン (基準値:0.01mg/L以下)	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満

注1 混合原水とは、複数の井戸からくみ上げて浄水場に集まってきた水で、水質基準値に規定はありませんが、水質内容の比較のため表示しています。

注2 測定値における「～未満」表示は、検査結果数値が、水質基準値の1/10未満の場合です。

長岡市 水質検査結果



問 水道施設課 浄水係【東第2浄水場】
(☎ 951-1329)

教えて! 水都ちゃん

銀色のタンク ろ過機



ろ過機ってなに?

写真の銀色のタンクは「ろ過機」といい、地下水に含まれている鉄やマンガンを取り除く浄水処理装置のひとつです。長岡京市の地下水には、鉄やマンガンが含まれているため、浄水処理を行い、それらをかたまりにして取り除かなければなりません。

タンクの中には、特殊な砂が詰まっています。地下水をろ過機に通すと、浄水処理の過程でかたまりになった鉄やマンガンは、タンクの中の特殊な砂にくつづいて取り除かれていきます。



なぜ塗装されているの?

ろ過機のタンクや管は、鉄でできていますが、屋外に設置されているため、太陽光、風雨、外気温の影響を受けやすく、年数とともに腐食していきます。いわゆる「さびた状態」になります。

腐食がひどくなると、ろ過機のタンクや管に穴が開いてしまうため、腐食を防ぐ塗料を定期的に塗ることで、ろ過機を守っています。



東第2浄水場のろ過機



なぜ銀色なの?

ろ過機に使用する塗料には、アルミニウムが含まれているため銀色になります。この塗料は、耐久性に優れており、直射日光による光線や熱線を反射し、ろ過機の中の温度変化を小さくさせる効果があります。



水道の使用開始や中止の手続き

引っ越しなどにより水道を新たに使用する場合や使用を中止する場合は、事前の手続きが必要となります。水道は、使用しなくとも準備料金(基本料金)がかかります。転出や長期不在の場合などもご連絡ください。

窓口や電話の場合

使用開始や中止を希望する日の1営業日前までにお申し込みください。

【受付時間】午前8時30分～午後5時
(土日祝日及び年末年始の閉庁日を除く。)

■必要事項

- ①使用開始または中止する場所の門標番号(右写真)か住所
- ②使用者の名前
- ③電話番号
- ④開始または中止の希望日
- ⑤納付書の送付先



インターネットの場合

使用開始や中止を希望する日の3営業日前までにお申し込みください。帰宅が遅くなる場合など、いつでも簡単に手続きができる便利です。

*番地が分からない、新築住宅地などで場所が分かりにくい場合などは、窓口までお越しください。

*詳しくは市ホームページをご覧ください。

長岡京市 水道の使用



問 お客様窓口 (☎ 955-9540)

ご意見、
お問い合わせは
上下水道部総務課まで



電 話 075-955-9538
F A X 075-951-2200

ホームページ <http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/>
メールアドレス suidou@city.nagaokakyo.lg.jp