




水だより

| | |
|--------|--------------------------------------------|
| 給水人口 | 81,944人 (令和5年2月1日現在) |
| 給水量 | 7,520,686m ³ (令和4年4月~令和5年1月) |
| 下水道普及率 | 99.9% (令和4年10月1日現在) |

ー地下に巨大施設をつくっていますー

Q これは何の工事でしょう？

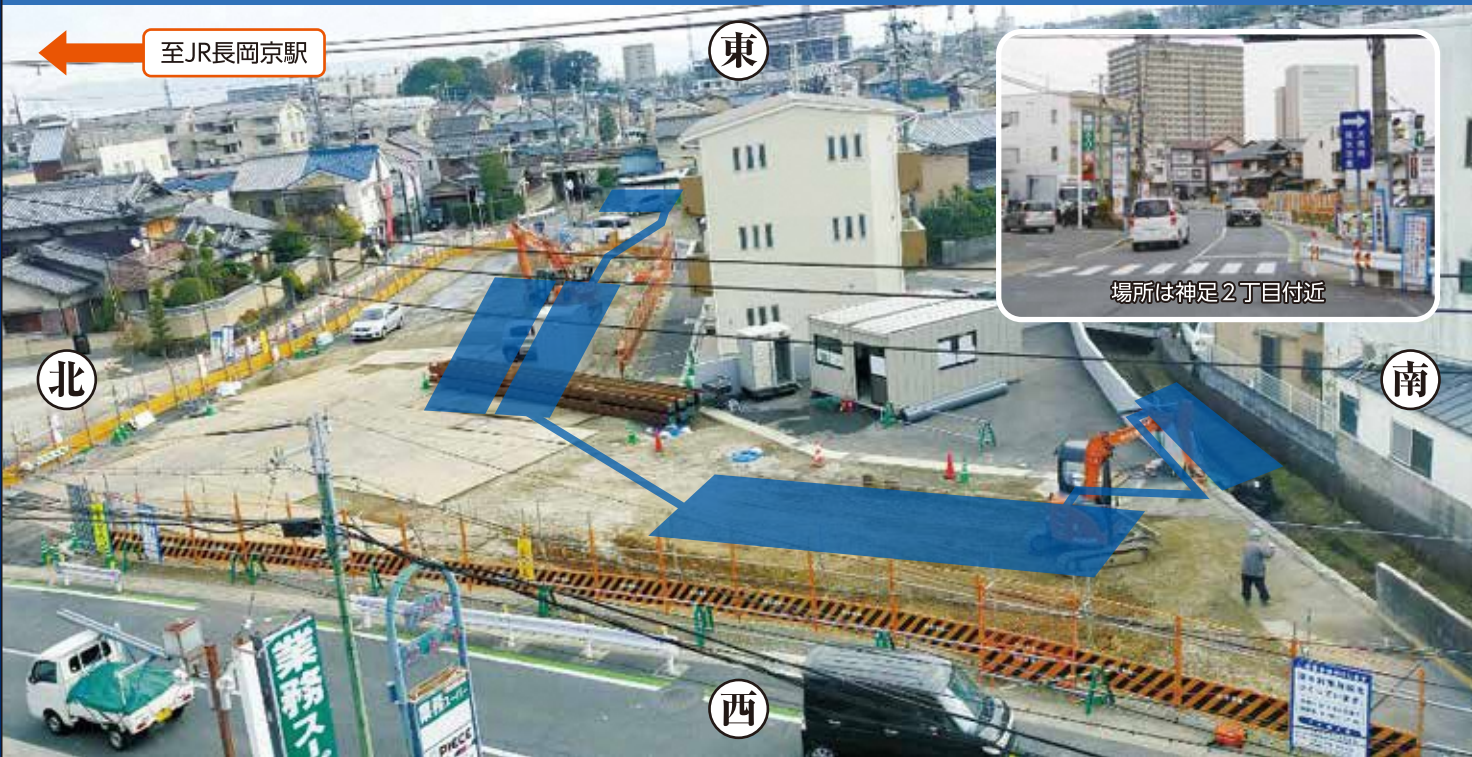

A 長岡京市では、過去の浸水状況や大雨時のパトロール情報、シミュレーションのデータなどをもとに、さまざまな浸水対策に取り組んでいます。

写真は、神足2丁目(片泓の交差点)付近で、京都府の道路拡幅工事と併せて、地下に雨水をためる貯留施設をつくっています。大雨で増水した水路から雨水を一時的に貯める施設で、浸水被害を軽減するために、雨水を排除する「神足雨水ポンプ場」を補完する施設となります。「神足雨水ポンプ場」とは、現在稼働中の「神足ポンプ場」が約50年経過しているため、新たに建設する予定の施設です。

主な内容

- 神足雨水ポンプ場貯留施設工事/雨水浸水対策について
- 上下水道部の移転について
- マンホールカード配布中
- 水道の使用開始・中止について
- 漏水かな？と思ったら

問 下水道施設課
【分庁舎2】整備係
(☎955-9528)

ご意見お問い合わせは上下水道総務課まで

電話 075-955-9721 ホームページ <http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/>
FAX 075-951-2200 メールアドレス suidou@city.nagaokakyo.lg.jp

長岡京市公式

LINE アカウント

暮らしに役立つ最新情報を発信中！



お友達登録は
こちらから

教えて!

水都ちゃん

— より安心して暮らせるまちへ —

雨水浸水対策をすすめています!

大雨が降るとどうなるの?

市街地の都市化が進む一方で、田畑や緑地、池などが減ると、雨水が地面にしみ込みにくくなってしまふんだ。大雨が降ると、すぐに水路や川に水が流れ込み、排水する能力を超えて、まちに雨水があふれだしてしまふんだ。

まちに雨水があふれないように

浸水被害を軽減するのに活躍する施設の1つが、表紙にも登場した雨水貯留施設。大量に水路や川に流れ込んだ雨水を一時的に貯めて、浸水被害を軽減する大事な施設なんだよ。

今回は、下記の場所で雨水貯留施設の建設やポンプ場を新しくする計画をすすめているよ。すべての施設が完成すると貯留量は25mプール2.5杯分! 10年に1度の大雨でも対応できる施設になるんだ。



集中豪雨のとき、地下に雨水を一時的に貯めて、道路などにあふれるのを軽減するよ!



Q

浸水対策でメリットがあるのは近くの地域だけなの?

A

長岡京市に住む人全員にメリットがあるよ!

長岡京市の地形は「西高東低」。西山のふもとで降った雨は、地形の低い地域などに流れ込みやすいんだ。浸水すると道路が通れなくなったりして、みんなの生活に支障がでるんだ。浸水対策をすすめることで、近くにお住いの方々はもちろん、みんなの生活も守られるってわけ!

ほかにもあるよ!
稼働中の貯留施設と
ポンプ場



◀今里貯留幹線と
今里雨水ポンプ場

いろは呑龍トンネル▶
京都府と共に整備を
進めてきました。



市制
50周年
記念

マンホールカードをつくりました!




前号第78号でご紹介しました、「市制50周年記念マンホール蓋」のマンホールカードを1月28日より下記のとおり配布しています。
※在庫がなくなり次第終了となります。
詳しくは市ホームページをご覧ください。




[詳しくは市HPへ]

■ **配布場所** (平 日) 下水道施設課 (分庁舎2)
(土 日 祝) 長岡京市観光案内所

【裏面】

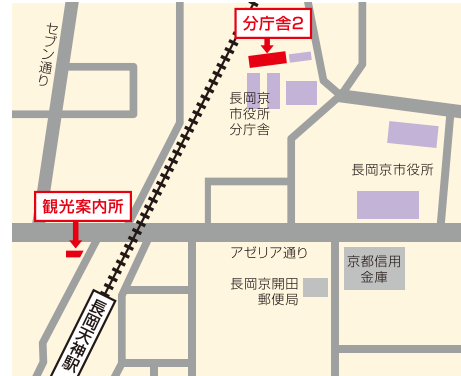

市内名所の近く
などに設置しています
探してみてください



■ **配布時間** (平 日) 午前8時30分～午後5時15分
(土 日 祝) 午前9時～午後5時

■ **配布方法** 無料・一人につき1枚手渡し

問 下水道施設課 施設係 (☎955-9723)

● 漏水かな?と思ったら

- ①家中のじゃ口を全部閉める。
- ②水道メータのパイロットマーク (右下写真) が止まっているか確認する。



※パイロットマークが少しでも回って
いたらどこかで漏水しています。
※修理は市指定の工事業者に依頼
してください。(右記事参照)



● 上下水道の修理などは市指定の工事業者へ

給水装置や排水設備の修理・新設・改造などをするときは、必ず市が指定する給水装置工事業者・下水道排水設備指定工事業者へお申し込みください。市指定の工事業者は市ホームページをご覧ください。



指定業者一覧

問 【上水】水道施設課 給水係 (☎955-9728)

問 【下水】下水道施設課 施設係 (☎955-9723)



原水及び浄水水質検査結果 (抜粋)

採水日 令和4年9月7日

| 検査項目 | 東第2浄水場 | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | 混合原水 | 浄水 |
| シスー 1,2-ジクロロエチレン及び トランスー 1,2-ジクロロエチレン (厚生労働省水質基準値: 0.04mg/L以下) | 0.004mg/L未満 | 0.004mg/L未満 |
| トリクロロエチレン (厚生労働省水質基準値: 0.01mg/L以下) | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 |

- 注1 混合原水とは水道水の元になる水のことで、市内にある複数の井戸からくみ上げ、浄水場に集めています。混合原水の基準値に規定はありませんが、水質の参考として表示しています。
- 注2 表中の物質は有機化合物と呼ばれるもので、自然界には存在しません。これらは溶剤等に使用され、地下水汚染物質として知られています。上下水道部では、水道原水である地下水において、これら化合物の検査を行い、水質を管理しています。
- 注3 測定値における「～未満」表示は、検査結果数値が水質基準値の1/10未満であることを表しています。


問 水道施設課 浄水係【東第2浄水場】
(☎951-1329)

上下水道部 移転のお知らせ

上下水道部の一部が
旧庁舎(北棟)1Fに移転しました。

※分庁舎2にある水道施設課給水係、
下水道施設課については移転していません。

庁舎工事中は
ご不便をおかけしますが、
よろしくお願いいたします。

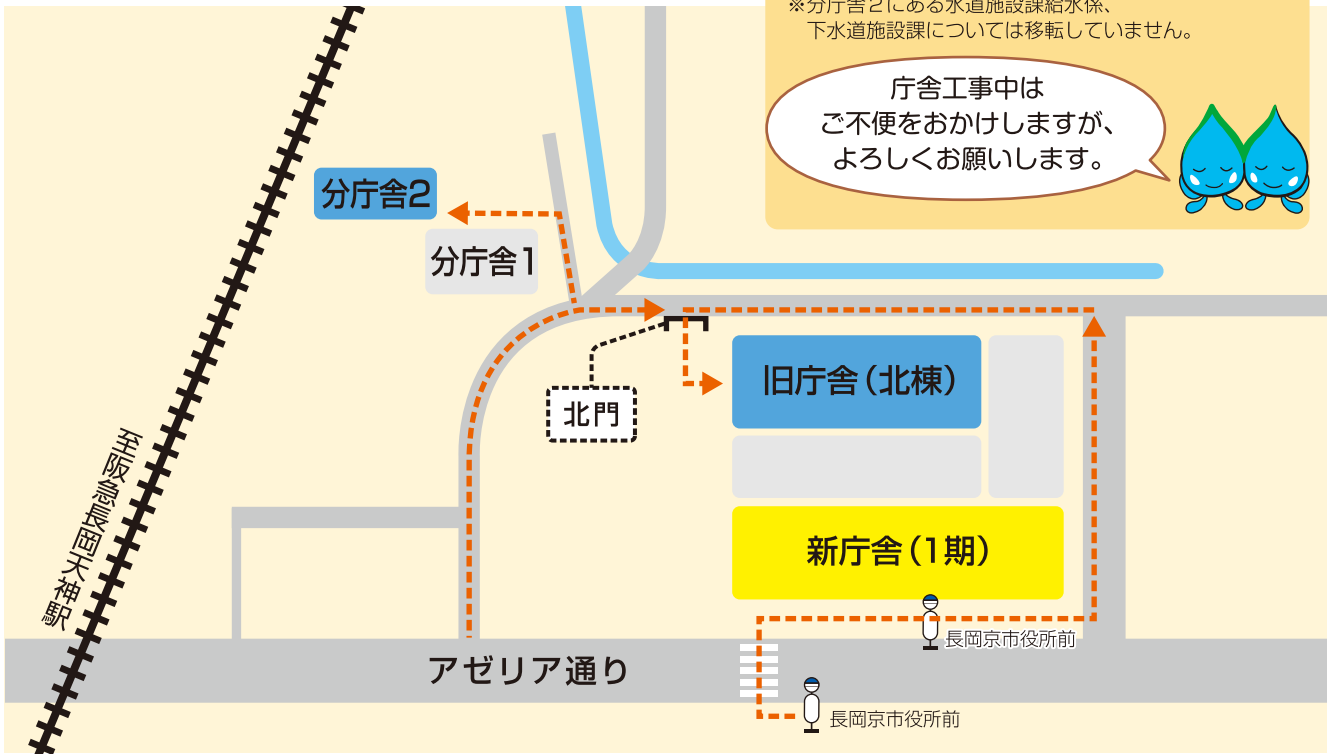

旧庁舎(北棟)1Fフロアマップ



- 上下水道総務課**
雨水タンク助成金の申請、決算業務等に関すること
- 水道施設課 整備係**
道路上の漏水・水道の工事等に関すること
- 上下水道部 お客様窓口**
上下水道料金、水道の開閉栓のお手続きに関すること

水道の使用開始や中止の手続き

引っ越しなどにより、水道を新たに使用する
場合や使用を中止する場合は、事前の手続きが
必要となります。水道を使用しなくても準備料
金(基本料金)がかかります。転出や長期不在の
場合などご連絡ください。

■窓口や電話の場合

使用開始や中止を希望する日の**2営業日前**まで
にお申し込みください。

【受付時間】 平日の午前8時30分～午後5時

必要事項

- ①使用開始または中止する場所の門標番号(下写真)か住所
- ②使用者の名前
- ③電話番号
- ④開始または中止の希望日
- ⑤納付書などの送付先



■インターネットの場合

使用開始や中止を希望する日の**3営業日前**まで
にお申し込みください。帰宅が遅くなる場合など、
いつでも簡単に手続きができて便利です。

※番地が分からない、新築住宅地などで場所が分かりにくい場合
などは、窓口までお越しください。

※水道のご使用は、長岡京市水道給水条例がお客様
との契約内容となります。ご了解の上、お申
し込みください。詳しくは市ホームページをご
覧ください。



上下水道料金の納付書によるお支払いに みずほ銀行・関西みらい銀行をご利用されている方へ

令和5年3月31日でみずほ銀行・関西みらい銀行窓口
での納付書によるお支払いの取り扱いを終了します。納
付書に記載の取扱金融機関等でお支払い下さい。
※口座振替については、従来通りご利用いただけます。

問 お客様窓口 ☎955-9540