



令和8年8月15日発行

発行 長岡京市上下水道部

長岡京市開田一丁目1番1号

水だより

給水人口	81,923人 (令和8年7月1日現在)
給水量	2,310,465m ³ (令和8年4月～令和8年6月)
下水道普及率	99.9% (令和8年4月1日現在)

水分をとって、
暑い夏を乗り切ろう!

西山公園 ジャブジャブ池にて

主な内容

- 夏真っ盛り! 熱中症対策には水分補給が必須!
- 水道水のおいしい飲み方
- 災害時のために水を備蓄しよう
- 断水工事へのご理解とご協力をお願いします
- 雨水タンク助成金
- 原水及び浄水水質検査結果
- ご自宅の給水管は鉛製ではないですか?

夏は、のどが渇く前のこまめな水分補給が健康の鍵。水道水のおいしい飲み方を解説します。

身近な水道水を上手に使って、
厳しい夏の熱中症を
予防しませんか。



ご意見お問い合わせは上下水道総務課まで

電話 075-955-9721 ホームページ <https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/>
FAX 075-951-2200 メールアドレス suidou@city.nagaokakyo.lg.jp

長岡京市

LINE 公式アカウント

暮らしに役立つ最新情報を発信中!



友だち追加は
コチラから

夏真っ盛り!

熱中症対策には水分補給が必須!

体の中の水分が不足すると、^{ねっちゅうしょう}熱中症、^{のうこうそく}脳梗塞、^{しんきんこうそく}心筋梗塞など、さまざまな健康障害のリスク要因となります。

特に夏は、こまめに水を飲むことが大切です。

寝る前、起床時、スポーツ中及びその前後、入浴の前後、のどが渇く前に水分補給を心がけましょう。また、大量に汗をかいた後は、あわせて塩分をとりましょう。



水道水のおいしい飲み方

水道水は手軽で安全な飲み物ですが、少し工夫するだけでさらにおいしく飲むことができます。以下の方法をぜひ試してみてください。

沸かしてさます

水道水を一度沸かしてからさますことで塩素のにおいが軽減され、より自然な味に近づきます(当日中にお飲みください)。

冷蔵庫で冷やす

冷やすことで雑味が感じにくくなり、さっぱりとした味になります。特に暑い日には、冷たい水が気分をリフレッシュさせてくれます(2~3日中にお飲みください)。

容器の選び方

ガラスやステンレス製の容器を使うことで、水へのにおい移りを防ぎ、よりクリアな味を楽しめます。

クイズ 1 答えは下にあるよ!

体に含まれる水分の割合は?

① 約60% ② 約70% ③ 約80%

クイズ 2

体の水分の何%失うと、命が危険?

① 20% ② 25% ③ 30%



清潔な容器に入れて、沸かした後は冷蔵庫で保存してね。



災害時のために水を備蓄しよう

本市では、災害時に迅速に対応するため、定期的に応急給水訓練を行っています。

一方で、個人での災害の備えも重要です。災害用備蓄の飲料水は、1人1日3ℓ×最低3日分が推奨されています。いざというときに備え、十分な量の水を確保しましょう。



能登半島地震発生時の応援給水の様子



本庁舎5階、**55** 上下水道部お客様窓口で災害用備蓄水を販売しています。最長10年間保存可能です。
1箱24本入り 3,400円(税込)

問 お客様窓口 (☎955-9540)


クイズの答え A1 ①約60% A2 ①20%

断水工事へのご理解とご協力をお願いします



本市では、水道を安心してご利用いただけるよう、古くなった水道管の取替工事を行っております。

断水を伴う工事を行う場合、影響のある地域の皆さまに、事前にお知らせビラを配布します。(※ただし緊急時の場合を除く)

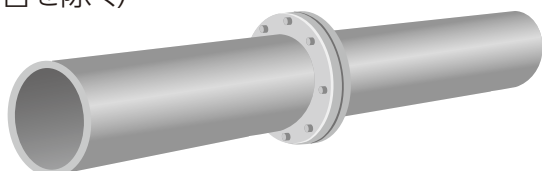


問 水道施設課 整備係 (☎955-3145)
給水係 (☎955-9728)

■断水工事のときには…

- 断水中は、水道の使用をひかえてください。
- トイレを使用するときは、事前に汲み置きした水を直接便器に入れて流してください。
- 断水後、出始めの水は濁っている場合がありますが、しばらく流し続けると改善します。
- 貯湯型給湯器(エコキュート等)をお使いのご家庭は、タンク内に濁り水が流入しないよう、機器の取扱説明書に従いご対応をお願いします。

●原水及び浄水水質検査結果(抜粋)

採水日：令和8年3月9日



検査項目	東第2浄水場	
	混合原水	浄水
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 水質基準値:0.04mg/L以下	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満
トリクロロエチレン 水質基準値:0.01mg/L以下	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
ペルフルオロオクタン スルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロ オクタン酸(PFOA) 暫定目標値:50ng/L以下 (0.000050mg/L以下)	41ng/L (0.000041mg/L)	48ng/L (0.000048mg/L)

- 注 ●混合原水とは水道水の元になる水のことで、市内にある複数の井戸からくみ上げ、浄水場に集めています。混合原水の基準値に規定はありませんが、水質の参考として表示しています。
- 測定値における「～未満」表示は、検査結果数値が水質基準値の1/10未満であることを表しています。
 - PFOS及びPFOAの暫定目標値は、令和8年4月1日より水質基準値に変更されています。
 - 1ng(ナノグラム)は、100万分の1mg(ミリグラム)です。

水質検査結果は、市HPでも公表しています。



問 水道施設課 浄水係【東第2浄水場】(☎951-1329)

雨水を有効利用しよう!

雨水タンク助成金

【雨水タンクとは?】

雨どいから雨水を集め、貯めるタンクです。貯めた雨水は庭木の水やりや災害時の非常用水などに利用できます。

【内容】 雨水タンク購入費用の4分の3(上限4万5千円)

【助成】 先着順(予算の範囲内)

※購入前に必ず申請手続きをしてください!

※申請書は下記で配布またはダウンロードできます。詳しくは市ホームページまで。郵送でも申請可能です!



問 上下水道総務課 下水道係
(☎955-9714)

ご自宅の給水管は鉛製ではないですか？

鉛製給水管は、柔軟性に優れ錆びにくいことから1980年代後半まで全国の水道管で広く使用されてきました。

しかし、水道水中に鉛が溶出する懸念や、老朽化による漏水が多いことから現在では使用されていません。

本市でも、**平成元年(1989年)以前に建築された住宅**には、鉛製給水管が多く使用されていたことから、上下水道部では鉛製給水管解消のために取替工事を進めています。

鉛製給水管の取り替えにご協力ください


現在も、鉛製給水管が残っている可能性が高いお客様については、本市が委託している「長岡京市水道工事業協同組合」がご自宅を訪問し確認作業を行っています。

※訪問担当者は本市が発行した身分証を携帯しています。

鉛製給水管が残っていた場合は？

水道メーターから道路側は、長岡京市上下水道部が無料で取替工事をします。(掘削範囲にタイルや石張り等が含まれる場合はモルタル復旧となります。)

水道メーターから宅地側は、所有者様の費用負担でのお取替えになります。

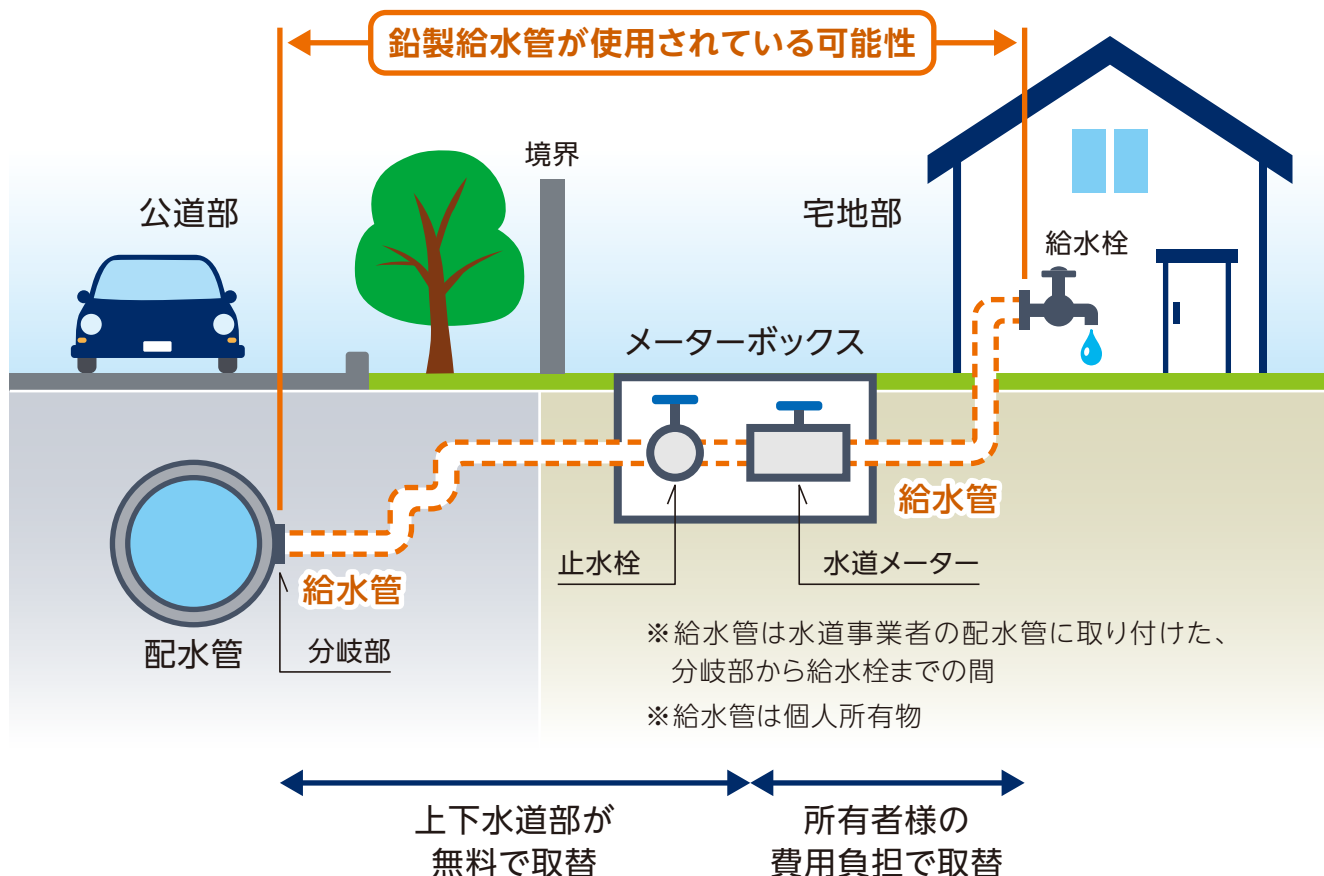

ご自宅の状況を確認されたい場合は以下までお問い合わせください。

問 上下水道部お客様窓口 (☎955-9540)