



水都(MITO)ちゃん

第 86 号

令和8年3月1日発行

発行 長岡京市上下水道部

長岡京市開田一丁目1番1号

水だより

給水人口	81,944人 (令和8年2月1日現在)
給水量	7,003,723m ³ (令和7年4月~令和7年12月)
下水道普及率	99.9% (令和7年10月1日現在)

上下水道部が 本庁舎5Fに移転しました!



主な内容

- 上下水道部へお越しの際のご案内
- 水道の使用開始や中止の手続き
- 近畿地方DMATブロック訓練に参加しました
- お済みですか?公共下水道の接続
- 防臭ますを清掃しましょう!
- 井戸水や雨水を下水道に流す場合は届出が必要です
- 水道で「困ったな」と思ったら水道工事店にご相談ください
- 原水及び浄水水質検査結果

市役所の本庁舎(二期庁舎)が完成しました。これに伴い、これまで旧本庁舎と分庁舎に分かれていた上下水道部が、本庁舎5階に集約され、窓口対応などの利便性が向上しました。

これまで以上に分かりやすく、利用しやすい窓口対応に努めてまいります。



ご意見お問い合わせは上下水道総務課まで

電話 075-955-9721 ホームページ <https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/>
FAX 075-951-2200 メールアドレス suidou@city.nagaokakyo.lg.jp

長岡京市

LINE 公式アカウント

暮らしに役立つ最新情報を発信中!



友だち追加は
コチラから


上下水道部へお越しの際のご案内

- 車でお越しの場合 第2駐車場へ
- 自転車・バイクでお越しの場合 本庁舎東側駐輪場へ
- バスでお越しの場合 「長岡京市役所前」で降車


市役所に到着されましたら、中央エレベーターを利用し、5階までお越しください。

※工事の進捗状況によって駐車場等が変わる可能性がありますので、ご来庁の際は市HP等をご確認ください。

旧庁舎(北棟)工事中は
ご不便をおかけしますが、
よろしくお願いします。

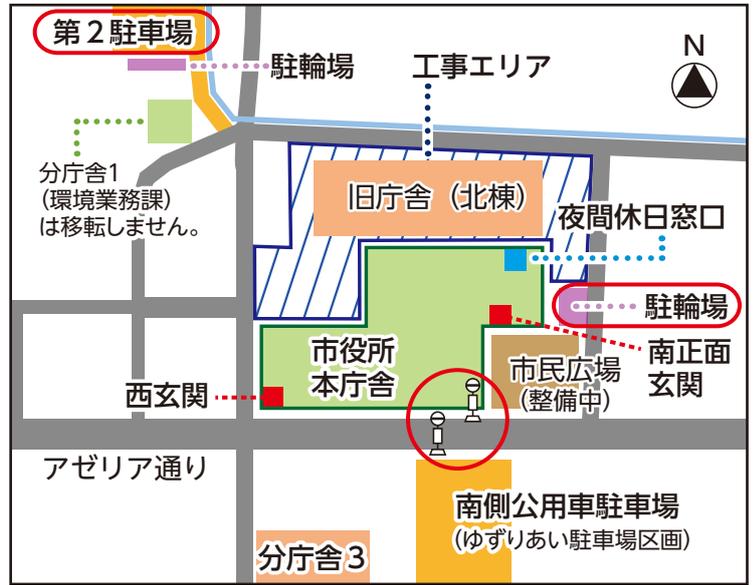

本庁 5F フロアマップ

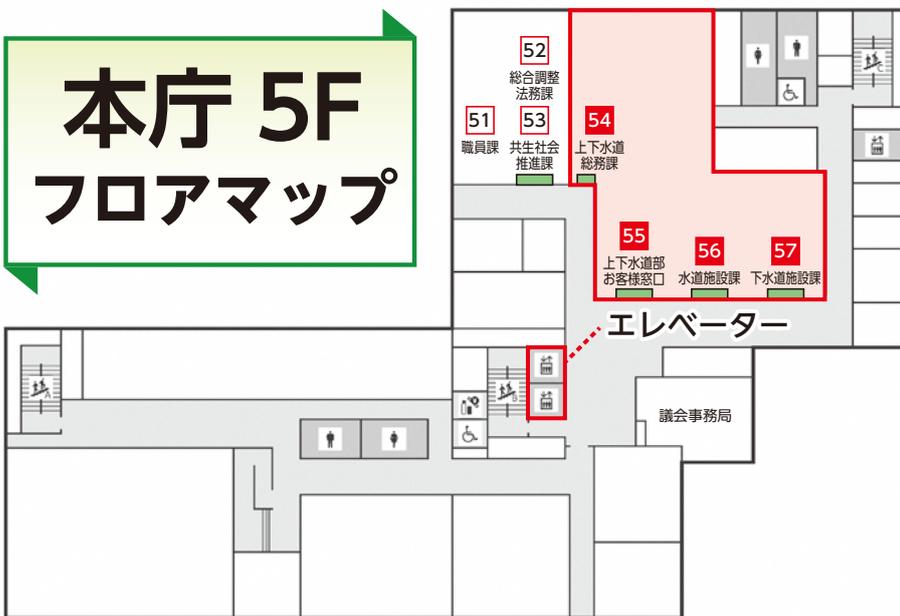

- 54 上下水道総務課**
雨水タンク助成金の申請、決算業務等に関すること
- 55 上下水道部 お客様窓口**
上下水道料金、水道の開閉栓のお手続きに関すること
- 56 水道施設課**
道路上の漏水、給水装置の工事、水道施設整備に関すること
- 57 下水道施設課**
下水道(汚水・雨水)工事、下水道施設整備に関すること

水道の使用開始や中止の手続き

引っ越しなどにより、水道を新たに使用する場合や使用を中止する場合は、事前の手続きが必要となります。開栓中は、水道を使用しなくても準備料金(基本料金)がかかります。転出や長期不在の場合などもご連絡ください。

■ 電話か窓口の場合

使用開始や中止を希望する日の**2営業日前**までにお申し込みください。

【受付時間】平日の午前8時30分～午後5時

- 必要事項**
- ①使用開始または中止する場所の門標番号(下写真)か住所
 - ②使用者の名前
 - ③電話番号
 - ④開始または中止の希望日
 - ⑤納付書の送付先



■ LINEでも手続きができます!

長岡京市LINE公式アカウントに友だち追加して、使用開始や中止を希望する日の**3営業日前**までにお申し込みください。帰宅が遅くなる場合など、いつでも簡単に手続きができて便利です。

長岡京市
LINE 公式アカウント
暮らしに役立つ最新情報を発信中!



友だち追加は
コチラから

※以下の場合、電話か窓口での手続きになります。

- 門標番号が不明な場合
- 工事・解体のために臨時用開閉栓をする場合
- 水道メータの設置場所に鍵がかかっている場合
- 新築物件を開栓する場合
- 契約者の名義変更をする場合

問 お客様窓口 (☎955-9540)

近畿地方DMATブロック訓練に参加しました

令和7年11月22日、京都府下において近畿地方DMATブロック訓練が開催されました。DMATとは、災害時に現場で迅速な医療活動を行うための専門的な訓練を受けた医療チームのことです。

府内で大規模断水が発生したという想定の中、本市も下海印寺にある災害拠点病院の京都済生会病院へ給水車を派遣し、給水活動を行う訓練を実施しました。



京都済生会病院に派遣した給水車

■ お済みですか?公共下水道の接続

公共下水道の供用を開始した地域は、開始から3年の間に接続することが義務付けられています。

まだお済みでない人は、市が指定する下水道排水設備指定工事業者(4ページ参照)へご依頼ください。希望者は市の融資あっせん制度がご利用できます。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。



地域の生活環境、水環境の保全のため、公共下水道の接続のご協力をお願いします。



問 下水道施設課 施設係 (☎955-9723)

■ 防臭ますを清掃しましょう!

防臭ますは、下水道本管からの臭いを防ぐとともに、台所から出る油分が溜まる構造になっています。

詰まりを防止するためにも、3カ月に一度を目安に清掃を行ってください。



ふたのイメージ

掃除方法

- ① ふたを開ける。
- ② おたまやひしゃく、スコップなどで油分を取り除く。
- ③ 水をしっかり切ったあと可燃ごみと一緒に捨てる。

※なお、事業所の場合は、事業系一般廃棄物として捨ててください。

なお、下水道管が詰まった際は、市ホームページをご覧ください。




問 下水道施設課 施設係 (☎955-9723)

■ 井戸水や雨水を下水道に流す場合は届出が必要です

ご家庭や事業所で使用した井戸水や雨水を、水道水と併用、または単独で公共下水道へ流される場合は、市へ届出が必要です。流された水量に応じた下水道使用料がかかります。

下水道使用の届出をされてない場合は、速やかに下記のお問い合わせ先まで連絡をお願いします。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

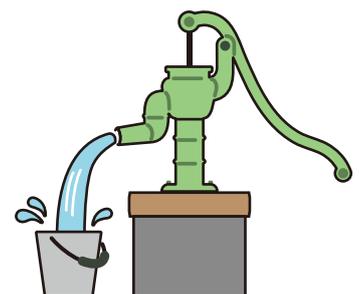

問 上下水道総務課 総務係 (☎955-9721)

水道で「困ったな」と思ったら 水道工事店にご相談ください

「水道料金が急に高くなった」「蛇口を閉めても水が止まらない」「水をつかっていないのにメータが回っている」などの症状はありませんか。もしあるなら、漏水や水道設備の不具合が考えられます。放置すると、水道料金の増加や建物への被害につながる可能性があります。

気になることがありましたら、早めに市が指定する「指定給水装置工事事業者」へご相談ください。

※漏水による水道料金の減免は、「指定給水装置工事事業者」による修理が条件の1つとなります。



【市内にある水道・下水道指定工事業者一覧】※五十音順 令和7年12月1日現在

	事業者名	所在地 電話	上水	下水
1	長岡京市水道 工事業協同組合	長法寺南溝口14-1 075-951-9029	修繕 のみ	
2	(株)岩本設備工業	井ノ内上印田3-23 075-955-2644	○	
3	(株)NTパイピング	粟生梶ヶ前34-3 075-205-4526	○	○
4	(株)小畑設備工業	勝竜寺20-10 075-955-4819	○	○
5	(株)かつらぎ長岡 ガスセンター	友岡西畑30 075-954-4111	○	
6	(有)カワナミ工建	今里四丁目6-12 075-955-7674	○	
7	(株)川浪住機	天神五丁目11-5 075-951-0607	○	○
8	(株)カワノ管工業	勝竜寺二ノ坪6-3 075-203-6078	○	○
9	(株)北浦工業所	勝竜寺巡り原13 075-951-7351	○	○
10	京栄水道(株)	友岡西畑46-5 075-311-0521	○	○
11	(株)協和ホーム クリエイト	今里北ノ町1-16 075-954-7954	○	
12	栄設備(株)	神足七ノ坪32-8 075-632-9082	○	
13	(株)シライ建設	粟生田内39-4 075-959-0333	○	○

	事業者名	所在地 電話	上水	下水
14	(株)水道センター	粟生北野12-1 075-954-2681	○	○
15	(株)丁ヶ阪商会	友岡四丁目19-14 075-954-2251	○	○
16	(株)西山設備	今里川原1-63 075-954-3141	○	○
17	(株)フジイテック	奥海印寺火ノ尾30 075-956-7069	○	○
18	ホリカワ 設備工業(株)	東神足二丁目12-9 075-954-6081	○	○
19	松村設備	長岡一丁目31-10 075-953-3080	○	○
20	(有)三谷工業	滝ノ町二丁目14-6 075-950-9348	○	○
21	(有)山口工匠	今里樋ノ尻8-4 075-952-2792		○
22	(有)ヨシダ住宅設備	久貝一丁目9-18 075-953-0211	○	○
23	リビングショップ ホリエ	神足一丁目2-6 075-954-6230	○	

市外も含めた
事業者一覧はこちら



問 水道施設課 給水係 (☎955-9728)

●原水及び浄水水質検査結果(抜粋)

採水日: 令和7年9月1日



検査項目	東第2浄水場	
	混合原水	浄水
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (水質基準値:0.04mg/L以下)	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満
トリクロロエチレン (水質基準値:0.01mg/L以下)	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (暫定目標値:0.00005mg/L以下)	0.000036mg/L	0.000040mg/L

注1 混合原水とは水道水の元になる水のことで、市内にある複数の井戸からくみ上げ、浄水場を集めています。混合原水の基準値に規定はありませんが、水質の参考として表示しています。

注2 表中の物質は有機化合物と呼ばれるもので、自然界には存在しません。これらは溶剤等に使用され、地下水汚染物質として知られています。上下水道部では、水道原水である地下水において、これら化合物の検査を行い、水質を管理しています。

注3 測定値における「～未満」表示は、検査結果数値が水質基準値の1/10未満であることを表しています。

水質検査結果は、
市HPでも公表



問 水道施設課 浄水係【東第2浄水場】(☎951-1329)