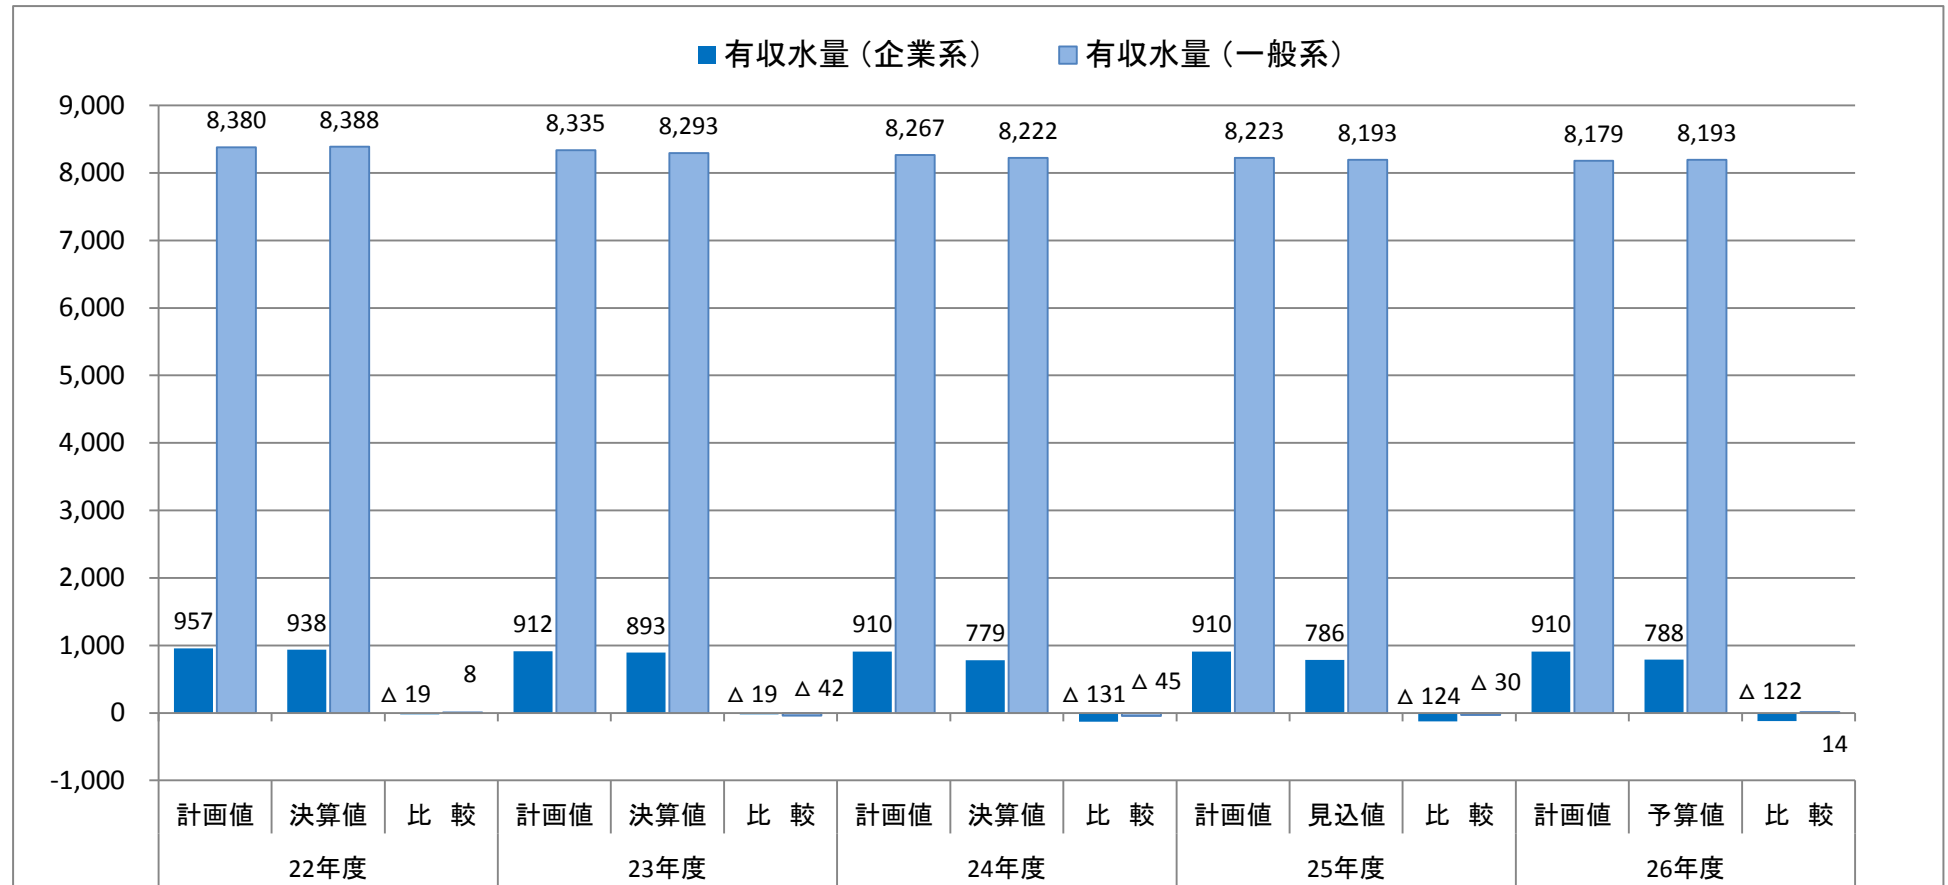


上水道の系統別有収水量の計画と実績の推移

(千m³)

		22年度			23年度			24年度			25年度			26年度			合 計			
項 目		計画値	決算値	比 較	計画値	決算値	比 較	計画値	決算値	比 較	計画値	見込値	比 較	計画値	予算値	比 較	計画値	見込値	比 較	率
有収水量	(企業系)	957	938	△ 19	912	893	△ 19	910	779	△ 131	910	786	△ 124	910	788	△ 122	4,599	4,184	△ 415	-9.0%
	(一般系)	8,380	8,388	8	8,335	8,293	△ 42	8,267	8,222	△ 45	8,223	8,193	△ 30	8,179	8,193	14	41,384	41,289	△ 95	-0.2%
合 計		9,337	9,326	△ 11	9,247	9,186	△ 61	9,177	9,001	△ 176	9,133	8,979	△ 154	9,089	8,981	△ 108	45,983	45,473	△ 510	-1.1%
有収率(%)		90.7	92.1	1.4	90.8	91.0	0.2	91.0	91.1	0.1	91.1	90.9	△ 0.2	91.2	91.2	0.0	91.2	91.2	0.0	
給水人口(人)		77,927	79,873	1,946	80,000	79,806	△ 194	80,000	79,997	△ 3	80,000	80,226	226	80,000	80,226					

※ 企業系は、府営水道100%供給の大口事業所を会社工場用から区分したものです。